



Web-Szerver

OZW672...V5.0

LPB/BSB rendszerekhez

Az OZW672... web szerver lehetővé teszi rendszerek web-en illetve okostelefon alkalmazáson keresztül történő szabályozását és felügyeletét. Az OZW672... web szerver három féle változatban érhető el: 1db, 4db vagy 16db LPB/BSB készülékhez Sigmagyr / Albatros és Albatros2 termékekhez.

- Web böngészőn keresztül történő kezelés PC/laptop vagy okos telefonon.
- Okostelefonos alkalmazáson keresztül használat (iPhone és Android).
- Rendszer megjelenítése web-böngészőben, személyre szabható web-oldalakon keresztül. Kezelés ACS790 PC eszközön keresztül.
- Csatlakozó típusok: USB és Ethernet.
- 2 digitális bemenet hibüzenetekhez.
- Hibüzenetek megjelenítése a web-böngésző felületén.
- Hibüzenetek küldése maximum 4 e-mail címzett részére.
- Periódikus rendszer-állapot üzenet küldés e-mail címekre.
- Trendek generálása és elküldése 2 e-mail címre
- "Energia indikátor" funkció adatpontok felügyeletéhez energiafelhasználási határértékekhez, vagy "Zöld korlátok" felügyelete és elküldése 2 e-mail címre.
- Webes szolgáltatás külső alkalmazásokhoz Web API-n keresztül (Web Alkalmazás Programozó Interfész).
- Titkosítva https-sel és TLS-sel email-ekhez.
- Teljeskörű ACS790 funkcionalitás.

Felhasználás

Épületek

- Apartmanokhoz önálló- vagy társasházakba.
- Irodákhoz és középületekhez.
- Iskolákhoz, közösségi épületekhez, hotelekhez.
- Magán épületekhez és kisebb ipari létesítményekhez.

Tulajdonosok/kezelők

- Végfelhasználók, HVAC és elektromos installatőrök, kazángyártók.
- Épületeket üzemeltető személyek- és vállalkozások, szervíz szolgáltatók.
- Épületek karbantartást végző vállalkozásai, üzemeltetők.

Funkciók

Üzembehelyezés

Az üzembehelyezés PC/Laptop és Web böngésző vagy ACS használatával lehetséges.

Web kezelés

- LPB/BSB hálózatba kapcsolt készülékek/rendszerek távvezérlése és felügyelete PC-n/lapton ill. Okostelefonon lévő web-böngésző használatával.
- Összetett felhasználói igények párhuzamos kiszolgálása.
- Felhasználói fiókok a webes kezeléshez (felhasználói csoportok, nyelv beállítás).
- Egyénre szabható webes megjelenítési felületek.

Web-es felhasználói felület



Fő navigáció

A fő navigáció az alábbi funkciókat kínálja:

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home | Menü alapú rendszer és készülék kezelés. |
| Energia indikátor | Az "Energia indikátor" adatpontok megjelenítése és kezelése. |
| Hibák | Rendszer hibák megjelenítése. |
| File transzfer | Trend funkciók létrehozása és kezelése Fogyasztási adatok és esemény lista letöltése. Dokumentumok, logo-k és rendszer meghatározások feltöltése. |
| Felhasználói fiókok | Felhasználói adminisztráció. |
| Eszköz web oldalak | Eszköz lista és kezelési oldalak létrehozása. |

Másodlagos navigáció

A másodlagos navigáció (menü fa) teszi lehetővé a felhasználó számára eszközök és kezelési oldalak kiválasztását.

Kijelző

A kijelzési tartalom megfelel a kiválasztott fő és másodlagos navigációban beállított jellemzőknek.

Rendszer állapota

A kijelző mutatja a hibamentes üzemállapotot, vagy a legfontosabb rendszerhibákat – a rendszer pillanatnyi állapotától függően.

Hibák


Hibaforrások A web szerver felismeri a meghibásodásokat és hibajelzéseket az LPB/BSB-n lévő eszköz lista lapján. A digitális bemenetekről érkező hibák és a belső saját hibák egyaránt azonosításra kerülnek.

Hiba kijelzése A  LED jelzi a hibát a web szerveren. A LED addig világít, amíg a hiba fennáll.

Hiba állapot üzenet A hiba állapot üzenetek elküldhetők e-mailben 4db e-mail címzettnek és/vagy SMS címzettnek. Minden egyes e-mail címzetthez beállítható a hiba prioritása (sürgős/minden). Minden fogadónak van egy "Időkapcsoló naptárral" a program fához, a napi idővel és a szabadság/speciális napokkal.

Rendszer riport

Rendszer üzenetek A web szerver rendszer üzeneteket generál és periódikusan elküldi a rendszer állapotokat az e-mail címzettekhez. Az üzenetek küldése a beállított időnek (hh:mm), az üzenet ciklus intervallumnak (1...255 nap), és a prioritásnak (sürgős/nem sürgős) megfelelően kerül kiküldésre.

Csatlakozási teszt A web szerveren a  gomb lenyomásával egy rendszer riport küldhető minden beállított e-mail címzetthez a hiba prioritástól függetlenül.

Hiba történeti lista

Az utolsó 500 hiba esemény, hiba üzenet és rendszer riport kerül be a web szerver "cirkuláris" üzenet tárolójába. Az események vagy történeti adatok a web-böngészőn keresztül olvashatók ki.

Napi idő

A web szervernek van egy rendszer órája, amin beállítható a téli/nyári időszámítás automatikus átváltás is. Az óra idő módja egyedileg beállítható, mesternek vagy követőnek is.

Software frissítések

Két különböző műveletet különböztetünk meg:

- Rendszer definíciók frissítése az új eszközök leírásának a web szerverbe történő integrálásához.
- Firmware frissítés a web szervernek a legfrissebb firmware verzióhoz történő frissítéséhez. A firmware frissítés szintén tartalmazhat új eszköz leírásokat is (rendszer definíciókat).

A rendszer definíció frissítés egy egyszerű eljárással elvégezhető a web böngészőn keresztül.

A web szerveren nem szükséges semmilyen beavatkozás végrehajtása a firmware frissítéséhez. A folyamatok kommunikálva vannak, amikor egy firmware frissítés végbemegy.

ACS790


Minden ACS790 funkció a web szerverrel együtt elérhető:

- Pop-kártya és rendszer diagramok.
- Paraméterezés és üzembehelyezési protokoll.
- Trend.
- Eszköz keresés.


Rendszerek megjelenítése

Az OZW672... web-szerver lehetővé teszi a rendszer műszaki tartalmának megjelenítését a rendszer web-oldalon keresztül. Például, a web oldalon meg lehet jeleníteni a rendszer adatpontjait (max. 100 adatpontot rendszer web oldalanként). Hiba esetében, a felhasználó gyorsan el tudja érni a szükséges elemet. Az írható paramétereknél, a felhasználó egy klikkeléssel meg tud nyitni egy párbeszéd boxot, és meg tudja változtatni a paramétert (úgy mint pl. "Csökkentett Helyiség hőmérsékleti alapjel"), lásd lent).

Teljes képernyő

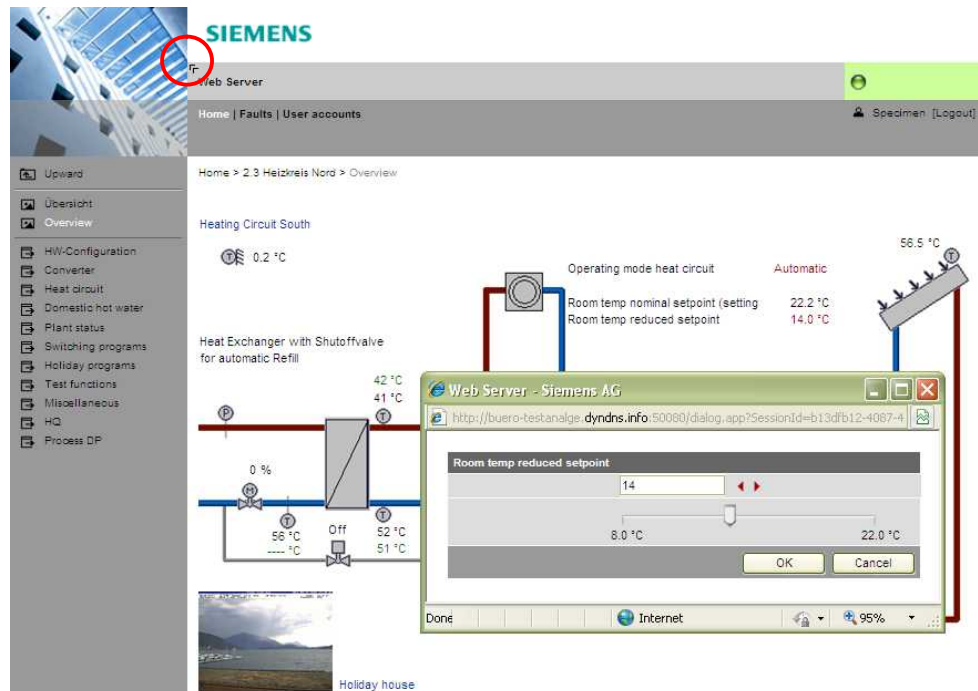

Rész képernyő

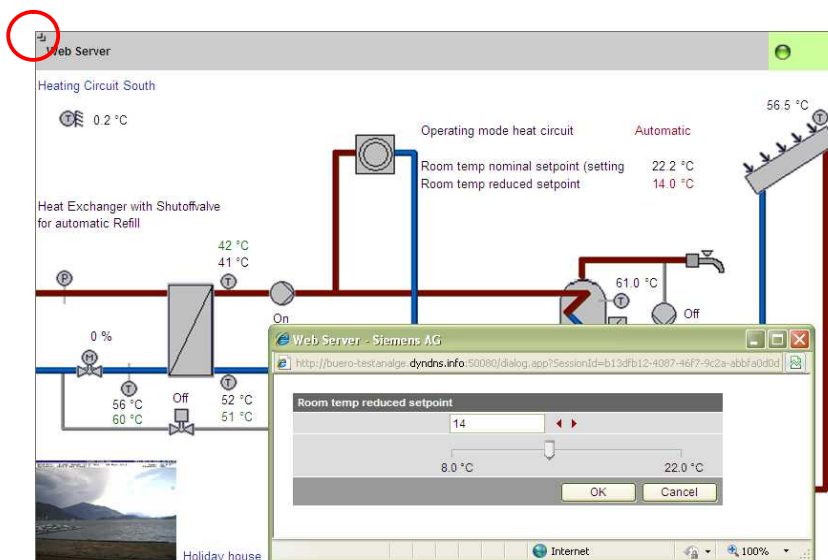

Rendszer diagramok importálása

A standard LPB/BSB szabályozó alkalmazásokhoz, web-jellegű rendszer diagramok exportálhatók az ACS790-ból és importálhatók a web szerverre.

Saját rendszer web-oldalak létrehozása

Egyedi web rendszer oldalak szabadon létrehozhatók. Úgy mond hibrid formában, ugyancsak lehetséges letöltött rendszer diagramok megváltoztatása és bővítése.

Web oldal elemei

A felhasználó egyéb információkat is hozzá tud adni a rendszer diagramokhoz, úgymint linkek, funkciók és karbantartási leírások vagy adatlapok. Sőt mi több a

felhasználó integrálni tud külső linkek elérését, mint pl., összetett rendszerek közvetlen elérése. Webkamera képek megjelenítése szintén lehetséges.

Trend funkció

A trend funkció az OZW672... Web-Szerver V5.0 verziójában érhető el. A trend funkció használatával, Ön bármennyi adatpont lekérdezhet a csatlakoztatott készülékekből beállítható mintavételezési gyakorisággal.

Trend csatornák

5 trend csatorna érhető el. Minden trend csatorna max. 100 adatpontot tartalmazhat. A trend csatorna szövegezéssel megjelölhető.

Mintavételezési gyakoriság

A mintavételezési gyakoriság mindegyik trend csatornára egyedileg beállítható. A mintavételi gyakoriság 1 sec-től 24 óráig terjedhet. A legrövidebb mintavételi gyakoriság mind az 5 trend csatornára 1 adatpont másodpercenként.

Trend periódus

A RAM mérete határozza meg egy csatorna trend periódusának lehetséges hosszát. A trend periódus lehetséges hossza változik a kijelölt adatpontok mennyiségének és mintavételezési gyakoriságának függvényében.


Példák különböző trend csatornákra vonatkozóan:

| Intervallum | Adatpontok száma | Trend periódus | |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | 1.csatorna | 2...5. csatorna |
| 1 sec | 1 | 14 nap | 1.8 nap |
| 5 sec | 5 | 30 nap | 4.3 nap |
| 1 min | 10 | 210 nap | 30 nap |
| 15 min | 100 | 371 nap | 53 nap |

Az 1. trend csatornának kb. 7-szeres az elérhető memóriája a hosszútávú trendekhez ill. trendekhez sok adatponttal vagy rövid mintavételezéssel.

Kezelés

A web böngésző vagy az ACS szoftver használható trend funkció létrehozásához illetve lekérdezéséhez.

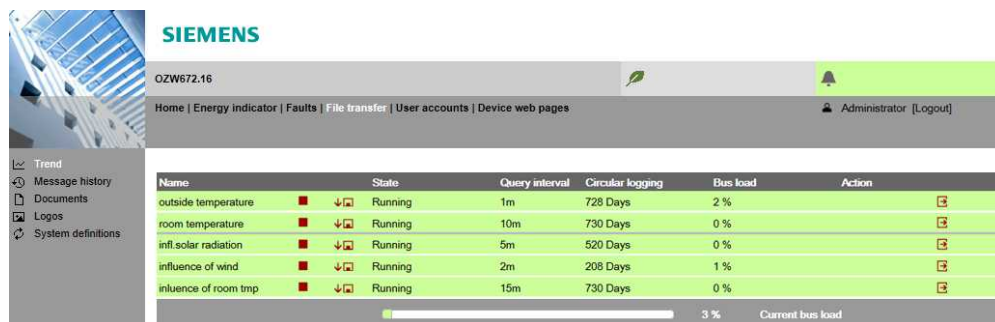

The screenshot shows the Siemens OZW672.16 web interface. The top navigation bar includes links for Home, Energy indicator, Faults, File transfer, User accounts, and Device web pages. A user is logged in as Administrator. The main content area displays a table of trend data with columns for Name, State, Query interval, Circular logging, Bus load, and Action. The table lists five trends: outside temperature, room temperature, infl.solar radiation, influence of wind, and influence of room tmp. Each trend is currently in a 'Running' state. Below the table, a 'Current bus load' indicator shows 3%.

Adat lekérdezés web böngészőből

Egy web-böngésző segítségével a trend adatok letölthetők mindegyik csatornából és megjeleníthetők egy táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő programmal. A naptár funkció segítségével beállítható a trendelés időszakának beállítása. A Web szerver helyileg és Interneten keresztül egyaránt elérhető.

Adattovábbítás e-mailenként

2 e-mail cím állítható be a trend adatok továbbítására. Mindegyik trend csatorna el tudja küldeni az adatait az egyik vagy mindkettő e-mail címre.

A küldési intervallum mindegyik trend csatornára egyedileg beállítható.

Import/export

A trend definíciók importálhatók a web szerverbe vagy exportálhatók a web szerverből.

"Energia indikátor" funkció

Az "Energia indikátor" funkció az OZW672... V4.0 változattól érhető el.

A web szerver az "Energia indikátor" funkciót használja a kiválasztott adatok kiolvasására az LPB és BSB bus készülékekről, és összehasonlítja ezeket az értékeket az energetikai határértékekkel, vagyis az ún. "Zöld határértékekkel". Az adatpontok ugyancsak figyelve vannak "Zöld határértékeknek" megfelelően. Ennek eredményeként, az "Energia indikátor" falevél jelzéssel jelenik meg.


Tudnivaló

A "Zöld határértékek" csak az "Energia indikátor" funkcióval együtt vannak használva. Ezek az értékek **nem** jelentenek biztonsági határértékeket vagy folyamatokat, melyek pl. hibaüzeneteket generálnak, vagy a rendszer leállítását indítják el a határértékek átlépésekor.

Web szerver, e-mail

Az "Energia indikátor" rendszeres időnként el tudja juttatni az információit (a web szerver beállítható) maximum 2 e-mail címre.

Falevél mint "Energia indikátor"

Zöld levél 

"Zöld levél" → Zöld falevél, felfelé mutató levél.

- A "Zöld levél" szimbólum mutatja, hogy az adatpontok értéke nem haladja meg a beállított "Zöld határérték" nagyságát, azaz energiafogyasztási szempontból az érték a "zöld" tartományon belül van.

Narancs levél 

"Narancs levél" → Narancs falevél, lefelé mutató levél.


- A "Narancs levél" szimbólum mutatja, hogy az adatpontok értéke meghaladja a beállított "Zöld határérték" nagyságát, azaz energiafogyasztási szempontból az érték a "zöld" tartományon kívül van.

EN 15232 szabvány

Az "Energia indikátor" funkció az EN 15232 "Épületek Energiahatékonysága" szabvány előírásain alapul.

Példa: "Energia indikátor" weboldal

Web oldal "Energia indikátor" funkcióval; példa adatpontokkal "1-es fűtési kör" –ből és nyitott párbeszéd ablakkal az "1-es fűtési kör Komfort helyiség hőmérsékleti alapjel" adatpont értékének és annak "Zöld határérték"-ének beállításához.

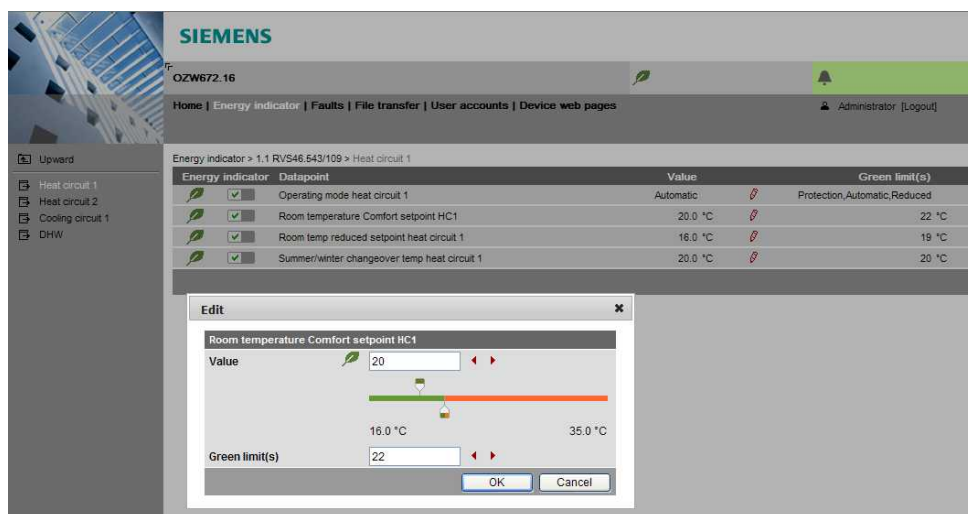

| Energy indicator | Data point | Value | Green limit(s) |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | Operating mode heat circuit 1 | Automatic | Protection, Automatic, Reduced |
| | Room temperature Comfort setpoint HC1 | 20.0 °C | 22 °C |
| | Room temp reduced setpoint heat circuit 1 | 16.0 °C | 19 °C |
| | Summer/winter changeover temp heat circuit 1 | 20.0 °C | 20 °C |

Edit


Room temperature Comfort setpoint HC1

Value:

Green limit(s):

OK Cancel

Web szolgáltatások

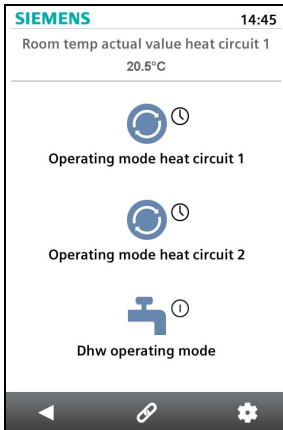

A "Web Alkalmazás Programozó Interfész" (Web API) egy interfész mellyel egy webszerveren a webes szolgáltatások hozzáférhetőek az ügyfelek számára.

Minden Web API funkció "http" vagy titkosított "https" –en keresztül hívható elő. Minden művelet a webszerveren egy azonosítással kezdődik.

Ha a "HomeControl App" egy okostelefonra van telepítve, akkor a webes szolgáltatással az LPB hálózaton lévő eszközök adatpontjai hozzáférhetőek a Web API-n keresztül (a kommunikáció csatlakoztatását okostelefonoknál lásd a 7.oldalon).

Típus táblázat

| Név | | Cikkszám |
|-------------|-----------------------|-----------|
| Web szerver | 1db LPB/BSB eszközhöz | OZW672.01 |
| Web szerver | 4db LPB eszközhöz | OZW672.04 |
| Web szerver | 16db LPB eszközhöz | OZW672.16 |

Rendelés és szállítás

Rendelésnél kérjük megadni a termék megnevezését és a **pontos cikkszámot**.

Példa: Web szerver **OZW672.16 4db**

A web szerver egy karton dobozban kerül szállításra.

Az alábbi elemek találhatóak meg a termék dobozában:

- G5711xx számú szerelési leírás (többnyelvű).
- Hálózati tápkábel, AC 230 V tápfeszültséghez.
- Ethernet kábel.
- USB kábel.
- 2 kábelkötöző

Tudnivaló

A C5712 (de/en) számú üzembe helyezési leírás a web szerveren érhető el a <http://<IP-Adresse>/doc/> címen.

Eszköz kombinációk

LPB/BSB eszközök

Az alábbi Sigmagyr/Albatros termék választékba tartozó eszközök csatlakoztathatók az OZW672... web szerverhez LPB/BSB-n keresztül.

- RVL4..., RVP3.. fűtési szabályozók
- RVD2.. távfűtési szabályozók
- RVP5.. Univerzális szabályozók
- RVA..., RVS..., RVC.. fűtési szabályozók
- LMU..., LMS.. kazán vezérlő készülékek

Tudnivaló

A kompatibilis LPB/BSB eszközök részletes listáját le lehet tölteni a www.siemens.com/sigmagyr oldalról (jobb-klikk Tools > Downloads for HVAC controllers azaz Eszközök > HVAC szabályozók letöltése).

| | Dokumentum típusa | Dok. száma |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| OZW672... Web szerver | Adatlap (ez a dokumentum) | N5712 |
| | Szerelési leírás (csomagolásban mellékelve) | G5711 |
| | Üzembehelyezési tudnivalók | C5712 |
| | CE tanúsítvány | T5711 |
| | Termék környezetvédelmi igazolása | E5711 |
| ACS790 software | Adatlap | N5649 |
| Szerviz eszköz OCI700.1 | Adatlap | N5655 |

Műszaki tartalom

Web böngésző


| Eszközök | Igény |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PC/Laptop (1024 x 786) | Internet Explorer V7.0 vagy újabb. Firefox V3.0 vagy újabb. |
| iPhone | Safari (speciálisan végesezközhöz) |

Egyidejű használat

Az egyidejű használat nincs korlátozva. A maximális adat kimenet megosztásra kerül a használók között. A működés arányosan lelassulhat a felhasználók számának emelkedésével egyidejűleg.

Kezelés, felügyelet, riasztás

Kommunikációs kapcsolatok helyi üzembe helyezéshez (USB) és távműködtetéshez, távfelügyelet és riasztás Ethernet-en keresztül.

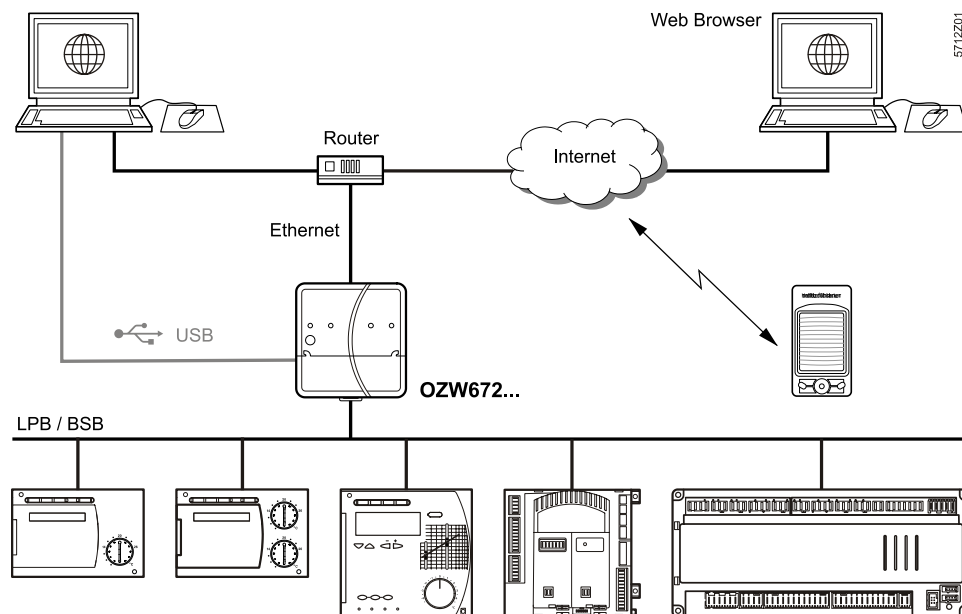

Interfészek

USB

Az USB csatlakozóval közvetlenül lehet a PC/laptohoz kapcsolódni. A szükséges USB kábel A – típus Mini-B az eszközzel együtt szállításra kerül.

Ethernet

A router/hálózat az Ethernet RJ45 csatlakozón keresztül kapcsolódik. Az Ethernet interface Auto-MID(X) tulajdonsággal rendelkezik, azaz normál vagy kereszt kábellel (cross kábel) is használható. A csomagban 5-ös kategóriájú Ethernet kábel található.

LPB/BSB

Az LPB/BSB busz a DB/CL+ és MB/CL- terminálokra csatlakozik, amely "A ↔" jelöléssel rendelkezik. Az LPB/BSB busszal kapcsolatos információkat, lásd „Local Process Bus System Engineering” nevű, P2370 számú bázis dokumentációban.

Digitális bemenetek

A D1, D2 digitális bemenetek segítségével potenciál mentes állapot kontaktusok fogadhatók. Ezek hiba jelzés bemenetekként használhatók.

Protokollok

Web működés

Használjon HTTP (80-as port) TCP / IP-n keresztül a web-es kezeléshez. Ezen kívül, https titkosítás a 443-porton keresztül támogatott. A szükséges certifikát nem akkreditált. A saját kibocsátású certifikát a Siemens-től 20 évig érvényes és fel van installálva a web szerverre. A certifikát installálható a web böngészőre szükség szerint.

Egy RNDIS meghajtó szükséges a PC/laptop-on az USB kommunikációhoz. Az RNDIS meghajtó automatikusan installálódik a PC/laptopra az internetes kapcsolódáskor (feltéve, hogy a hálózati adminisztrátor engedélyezte az "online frissítés"-t). Az RNDIS meghajtó mentésre kerül a web szerverre is a <http://<IP address>/drivers/> alatt

Email küldése

Hibaüzenetek és "Energia indikátor" jelentések, valamint trend file-ok e-mailben kerülnek küldésre az SMTP-n keresztül. Az email titkosítva van a TLS használatával, ha ezt támogatja az e-mail szerver.


DHCP ügyfél

A webszerver át tudja venni a saját hálózatának a beállításait egy DHCP szerver ügyfeleként.

Műszaki tartalom

Kialakítás

A web szerver házának az alsó részében található a nyomtatott áramkör, az interfészek illetve a csatlakozó terminálok. A ház felső részében a nyomtatott áramkör található. A ház felső részén található a LED-es kijelző valamint egy kezelő gomb is. A csatlakozó terminálok, a további kijelző és kezelő elemek a levehető burkolat alatt található a ház felső felében. Minden kijelző és kezelő elem meg van jelölve.

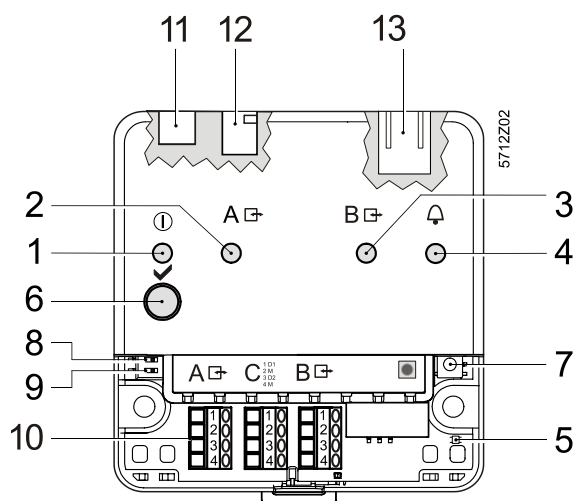

| Jel | Megnevezés | Magyarázat |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | ⓘ LED (piros/zöld/narancs) | On-LED Működés és "Energia indikátor" |
| 2 | A ↔ LED (zöld) | LPB/BSB |
| 3 | B ↔ LED | Nincs funkciója |
| 4 | ⚠ LED (piros) | Hiba LED |
| 5 | LED | Nincs funkciója |
| 6 | ✓ Gomb | Távvezérlés gombja |
| 7 | ● Gomb | Szerviz gomb |
| 8 | ☐ DIP Kapcsoló | Üzenet küldés |
| 9 | ☐ DIP Kapcsoló | Nincs funkciója |
| 10 | Csatlakozó terminálok: | Csatlakozó terminálok: |
| | A ↔ terminálok | LPB/BSB (baloldali terminálok) |
| | C terminálok | Digital inputs (középső terminálok) |
| | B ↔ terminálok | Nincs funkciója (jobboldali terminálok) |
| 11 | DC 24 V csatlakozás | Működtető feszültség |
| 12 | Mini-B csatlakozás | USB |
| 13 | RJ45 hálózati csatlakozás | Ethernet |

Szerelés

A web szerver felszerelhető egy panelra, betehető egy elosztó dobozba vagy közvetlenül a falra. A tervezésnél számítsuk be a bekötéshez szükséges helyet is. Biztosítsuk, hogy szervizelés esetén a készülék könnyen hozzáférhető legyen, és biztosított legyen a jó szellőzés.

- Standard szerelés Standard TH 35-7.5. sínre
- Fali szerelés Rögzítés 2db csavarral
- Szerelés helyzete Vízzintesen vagy függőlegesen
- Szerelés és méretek Lásd "Méretek".

Beépítés

Fontos tudnivalók

Beépítésnél az alábbi dolgokat be kell tartani:

- A biztosítékokat, kapcsolókat és vezetékeket a helyi előírásoknak megfelelően kell beépíteni.
- Nem ajánlott a rendszer felügyelete USB interfészen keresztül erős elektromagnetikus zavarásos környezetben (pl. ipari környezetben elektromos hegesztő berendezések környékén).
- Lásd "Műszaki adatok" az elektromagnetikus kompatibilitással kapcsolatban.

Tápfeszültség

A betáplált AC 230 V tápfeszültség biztosítja a DC 24 V működtető feszültséget a web szerver számára.

Bekötés

A működtető feszültség, az USB és Ethernet csatlakozók a készülék házának felső felében található.

A terminálok az eszközön az LPB/BSB bus-hoz a levehető burkoló fedlap alatt található.

Csatlakozó terminálok

A csatlakozó terminálok min. 0.5 mm vezeték átmérőhöz, vagy 0.25...1.5 mm² vezeték keresztmetszethez, vagy 0.25...1.0 mm²-méretű érvéghüvelyezett vezetékekhez vannak kialakítva.

Üzembehelyezés

Csatlakozások

A web szervert helyileg USB-n keresztül egy PC/laptop-pal lehet üzembehelyezni. Egy web böngészőt kell installálni a PC/laptop-ra. Alternatívaként, a web szerver üzembehelyezhető az ACS790 használatával is. Az adott USB kábellel (A – Típus Mini-B) kapcsolható a web szerver a PC/laptop-hoz.

További információk érhetők el termékhez mellékelt G5711 szerelési leírásban vagy a C5712 üzembehelyezési leírásban, mely elérhető:


<http://<IP address>/doc/>

Router

Szükséges egy megfelelő router az Interneten keresztüli távműködtetéshez. A routernek támogatnia kell az NAT/PAT –ot és a DynDNS dinamikus IP címezést.

IP cím

- Az IP cím az USB-n keresztül be van állítva: **192.168.250.1**.
- A gyári IP cím beállítás Ethernet-en keresztül: **192.168.2.10**.
- A hálózati adminisztrátornak kell adnia egy IP címet a web szervernek mielőtt a web szerverrel az Ethernet-en keresztül az adott hálózathoz csatlakozna.

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felhasználói csoportok | Ún. felhasználói fiókok kerülnek létrehozásra és vannak megcímezve az egyes felhasználói csoportok számára meghatározott felhasználói jogosultságokkal. |
| Végfelhasználó | <ul style="list-style-type: none"> • Hozzáférés a végfelhasználói adatokhoz és hibák megtekintése. • Kezelés és ellenőrzés a menü fa-rendszerén és a rendszer diagramon keresztül. • A saját felhasználó fiókját kezeli. |
| Technikai szerviz | <p>Ugyanaz mint a végfelhasználónál, plusz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hozzáférés a szerviz adatokhoz. • Trend adatok létrehozása, letöltése és kezelése • Fogyasztási adatok letöltése és kiküldött üzenetek történetének áttekintése. • Létrehozott logo-k és dokumentumok feltöltése. • Rendszer definíciók frissítése. • Eszköz web oldalak frissítése. |
| Adminisztrátor | <p>Ugyanaz mint a szerviz. plusz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eszköz lista szerkesztése. • Eszköz web oldalak létrehozása. • Rendszer diagramok létrehozása, másolása, változtatása és törlése. • Az "Energia indikátor" és/vagy "Zöld határértékek" adatpontjainak kiválasztása és az adatpontok gyári értékének megváltoztatása - szükség szerint. • Minden felhasználói fiókot képes kezelni. |
| Karbantartás | Az OZW672... web szerver karbantartás mentes készülék (nincs elem csere, nincs biztosíték). A burkolat tisztítása csak száraz ruhával történhet. |
| Javítás | Az OZW672... web szerver nem javítható a helyszínen. Ha meghibásodott a készülék, kérjük juttassa vissza a helyi Siemens irodához, akik segítenek az eszköz cseréjében. |
| Hulladék-kezelés | <div data-bbox="341 1270 448 1438" style="display: inline-block; vertical-align: middle;">  </div> <div data-bbox="493 1270 1477 1438" style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <p><i>Az eszközt az elektronikus hulladékok kezeléséről szóló 2002/96/EEC Európai direktíva (WEEE) szerint kell kezelni és nem szabad együtt kezelni a háztartási hulladékokkal. A vonatkozó helyi előírásokat mindenben be kell tartani, és az eszközt a megfelelő úton kell eljuttatni a hulladékkezelés számára. Minden helyi és más vonatkozó törvényi előírást be kell tartani.</i></p> </div> |


Műszaki adatok

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tápkábel az OZW672... web szervertől | Működtető feszültség | AC 230 V ± 15 % |
| | Néveleges feszültség "Euro csatlakozó" | AC 230 V EN 50075 és VDE 0620-1 |
| | Frekvencia | 50/60 Hz |
| | Teljesítmény felvétel (web szervertől OZW672...-vel) | 3 VA tipikusan |
| | Védettségi osztály | II. |
| | Kimeneti feszültség | SELV 24 VDC |
| | Betáp fázis biztosító | Max. 16 A |
| | Kábelhossz (távolság az AC 230 V betáptól a web szervertől) | Max. 1.6 m |
| OZW672... Web szervertől | Működtető feszültség | SELV 24 VDC ± 5 %, 625 mA max. |
| | Teljesítmény felvétel | 2 W tipikusan |
| Működési adatok | Óra megtartása | Min. 72 óra |
| | Eszköz lista | |
| | OZW672.01 OZW672.04 OZW672.16 | 1 LPB/BSB eszköz Max. 4 LPB eszköz Max. 16 LPB eszköz |
| LPB/BSB bus | Interfész típusa | 2-vezetékes csatlakozás |
| | 2-vezetékes bus | DB/CL+, MB/CL- (nem felcserélhető) |
| | Bus terhelés | E 5 |
| | Engedélyezett fázis vezeték hossz és kábel típusok | Lásd: Local Process Bus, Rendszer követelmények, P2370 bázis dok. |
| Csatlakozás, csavaros terminálok | tömör/érvég hüvelyezett vezetékhez (csavart vagy végezett) | Min. 0.5 mm átmérő |
| | 1 tömör vezeték terminálonként | 0.25...1.5 mm ² |
| | 1 érvég hüvelyezett vezeték terminálonként | 0.25...1.0 mm ² |
| USB | Interfész típusa | USB V2.0 |
| | Eszköz osztálya | RNDIS |
| | Átviteli sebesség | Max. 12 Mbps (teljes sebesség) |
| | Csatlakozó kábel | |
| Kábel hossza | Max. 3 m | |
| Kábel típusa PC/laptop-hoz csatlakozáshoz | USB A típus | |
| Kábel típusa OZW672... -höz csatlakozáshoz | USB Mini-B típus | |
| Ethernet | Interfész típusa | 100BaseTX, IEEE 802.3 kompatibilis |
| | Bit sebesség | Max. 100 Mbps |
| | Protokoll | TCP/IP |
| | Azonosítás | Auto MDI-X |
| Csatlakozó, dugó | RJ45 dugó (védett) | |
| Kábel típusa | Standard Cat-5, UTP vagy STP | |
| Kábel hossza | Max. 100 m | |
| Szabványok | Termék biztonság | |
| | Információ technológiai készülék – Biztonság | EN 60950-1 |
| | CE Tanúsítvány | |
| | EMC rendelkezés | 2004/108/EC |
| | Kisfeszültségű direktíva | 2006/95/EC |
| | „Ecodesign” direktíva | 2005/32/EC |
| | RoHS direktíva | 2011/65/EU |
| | Elektromagnetikus kompatibilitás | |
| | Immunitás (Ipari szektor) | EN 61000-6-2 |
| | Emisszió (háztartási, üzleti, közületi és kisebb ipari környezet) | EN 61000-6-3 |
| Otthoni és Épület Elektronikai Rendszer (HBES) | EN 50491-5-3 | |
| Megfelelőség | | |
| Ausztrál EMC Framework | AS/NZS 61000-6-3 | |
| Rádió Interferencia Emissziós Standard | | |
| Környezetvédelmi megfelelés | | |
| A termék CE1E5701en sz. környezetvédelmi megfelelési irata tartalmazza a termék környezetvédelmi | ISO 14001 (környezetvédelem) | |
| kompatibilitására vonatkozó részletes adatokat (RoHS | ISO 9001 (minőség) | |
| előírás, anyagok összetétele, csomagolás, környezetvédelmi | SN 36350 (környezetvédelmileg | |
| előnyök, kezelés) | kompatibilis termékek) 2002/95/EC (RoHS) | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Védettség | Védettségi kategória | IP30 EN 60529 -szerint |
| | Védettségi osztály | III EN 60950-1 -szerint |
| Környezeti körülmények | Működés | IEC 60721-3-3 |
| | Klimatikus körülmények | 3K5 osztály |
| | Hőmérséklet (burkolat és elektronika) | 0...50 °C |
| | Páratartalom | 5...95 % r. h. (nem-kondenzálódó) |
| | Mechanikai körülmények | 3M2 osztály |
| | Szállítás | IEC 60721-3-2 |
| Klimatikus körülmények | 2K3 osztály | |
| Hőmérséklet | -25...+70 °C | |
| Páratartalom | <95 % r. h. | |
| Mechanikai körülmények | 2M2 osztály | |
| Anyagok és színek | Ház felső része | PC + ASA, RAL 7035 (világos szürke) |
| | Ház alsó része | PC + ASA, RAL 5014 (galamb kék) |
| Méret | Hossz x szélesség x magasság (max. méretek) | 87.5 mm x 90.0 mm x 39.2 mm |
| Súly | Web szerver OZW672... | 0.136 kg |
| | Web szerver a csomagolással, szerelési leírással, táppal, USB és Ethernet kábellel. | 0.589 kg |
| | Csomagolás | Kartonpapír doboz |
| Kifejezések, rövidítések | Auto Medium Dependent Interface - Crossed | Auto-MDI(X) |
| | Boiler System Bus (Kazán Rendszer Bus) | BSB |
| | Dynamic Domain Name System | DynDNS |
| | Dynamic Host Configuration Protocol | DHCP |
| | HVAC Integrated Tool a Siemens-től | HIT |
| | Hyper Text Transfer Protocol (Hyper szöveg továbbítási protokoll) | HTTP |
| | Hyper Text Transfer Protocol Secure (u.a. biztonságos) | HTTPS |
| | Internet Protocol | IP |
| | Local Process Bus | LPB |
| | Network Address Translation (Hálózati cím fordítás) | NAT |
| | Port and Address Translation (Bejáró és cím fordítás) | PAT |
| | Remote Network Driver Interface Specification | RNDIS |
| | Shielded Twisted Pair (Árnyékolt csavart érpár) | STP |
| | Simple Mail Transfer Protocol (Egyszerű levél továbbítási prot.) | SMTP |
| | Transport Layer Security | TLS |
| | Transmission Control Protocol | TCP |
| | Universal Serial Bus | USB |
| | Unshielded Twisted Pair (Árnyékoltatlan csavart érpár) | UTP |
| | Web Alkalmazás Programozó Interfész | Web API |

Bekötési ábra

Bekötési diagram

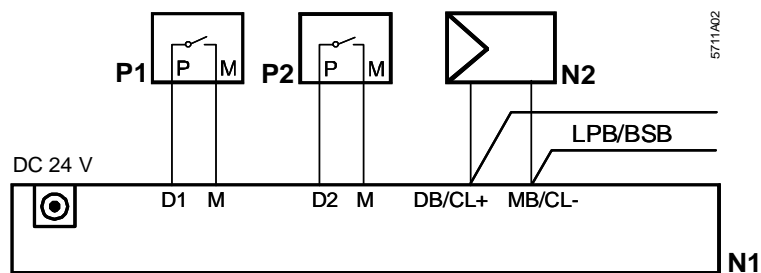


- N1 Web szerver
 N2 LPB/BSB eszköz
 P1, P2 Eszközök potenciálmentes kontaktus kimenettel hiba jelzéséhez

Csatlakozó terminálok


LPB/BSB bus

Digitális bemenetek

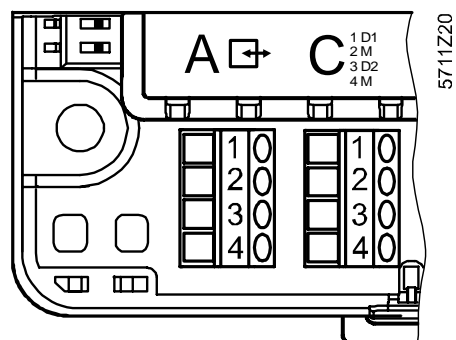

| LPB/BSB | Digitális |
|----------|-----------|
| A | C |
| 1 DB/CL+ | 1 D1 |
| 2 DB/CL+ | 2 M |
| 3 MB/CL- | 3 D2 |
| 4 MB/CL- | 4 M |

Működtető feszültség
 DC 24 V



Méreték

